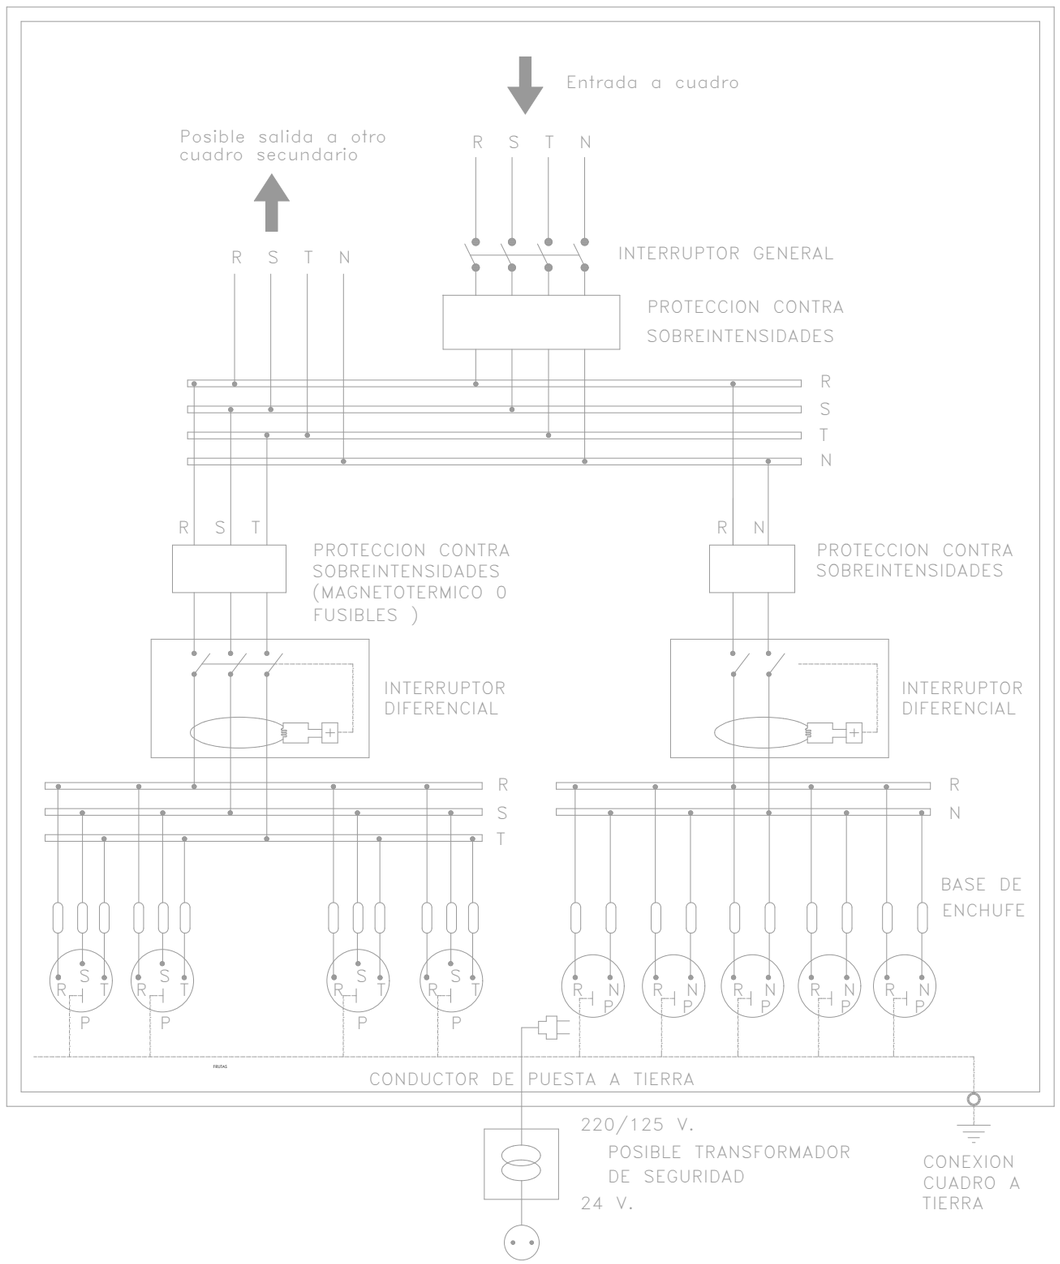


NOTA.– La sensibilidad del relé diferencial estará relacionada con el valor de la toma de tierra, no pudiendo ser inferior a 300mA.(I ≤300mA.)

AUTOR:
MANUEL ELADIO MUNÍN GAYOSO COL. C.O.A.A.T.A.C. Nº 1524

PROYECTO:
REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO

FECHA:
DICIEMBRE DE 2009

EMPLAZAMIENTO:
RÚA DO PROGRESO - VIGO

ARQUITECTO TECNICO:

ESCALA:
S/E

PROMOTOR:
AYUNTAMIENTO DE VIGO

TITULO DEL PLANO:
Plano Cuadro Eléctrico de obra

REF. PLANO:
9